

田中くんの合格ノート シリーズ1 福祉住環境コーディネーター3級 正誤表

本書をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
一部、内容に誤りがございましたので、お詫びし、ここに訂正いたします。

P27 ”緑内障”の”症状”の1行目

(誤) 中心部が →→ (正) 中心部を残して

P34 ”訪問介護サービス”の内容の1行目

(誤) 社会福祉士 →→ (正) 介護福祉士

P34 ”訪問介護サービス”の内容の最終行

(誤) 掃除・~~選択~~・調理・・・ →→ (正) 掃除・洗濯・調理・・・


P35 問2 解答

(誤) (通所入浴 → 訪問入浴)
→→ (正) (通所看護、通所入浴など → 訪問入浴など)


P60 問2 解答

(誤) ○
→→ (正) × (バリアフリーデザイン → ユニバーサルデザイン)

P71 図20

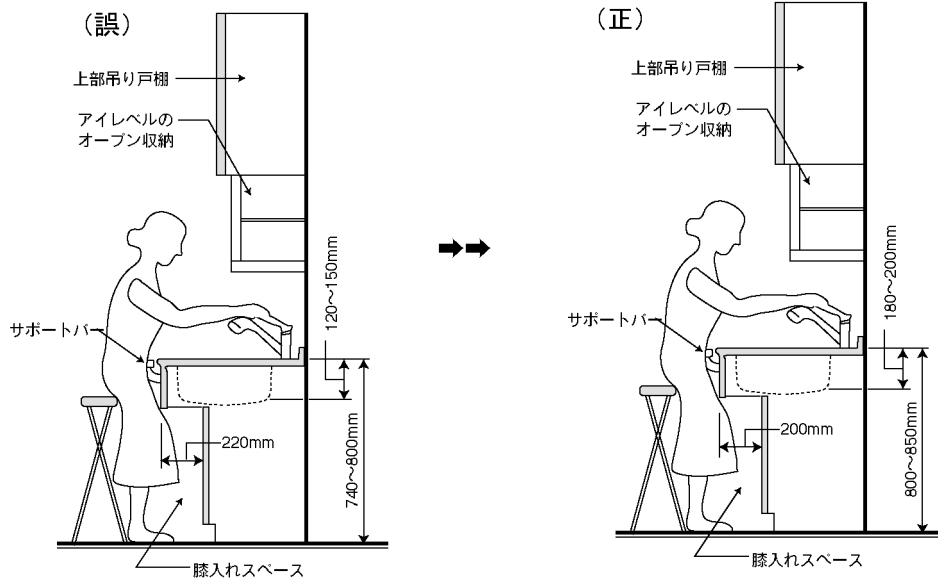

P83 図34

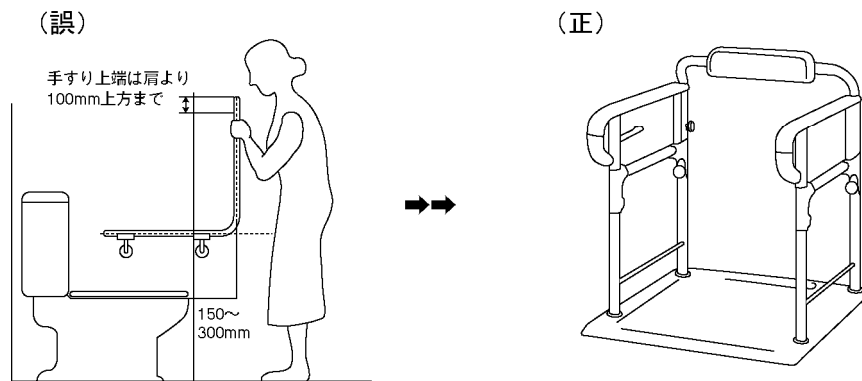

P94 図62のタイトル (誤) 固定型 (いす型) 階段昇降機
→→ (正) 固定型 (いす式) 階段昇降機

P96 問1 ア解答 (誤) 2 →→ (正) 3

P106 問2 語群 (10) (誤) 呼吸障害 →→ (正) 呼吸

P106 問2 語群 (12) (誤) 知覚障害 →→ (正) 知覚

P106 問3 解答 (誤) →その46 →→ (正) →その45

なお、ナールリミテッドのHP (<http://www.nabael-ltd.co.jp>) でも公開します
追加があり次第更新しますので、ご確認下さい